

ODIC様の地下水 水位・流向測定結果について

今般、DIC様より白山市に地下水の水位・流向測定結果の報告がありましたので、お知らせします。 白山市水資源保全対策室（環境課）

2026.9.18

白山市 御中

DIC 株式会社 北陸工場

2026年8月度 地下水の水位・流向 測定結果

【全体概況】

1.地下水のPFOS・PFOA濃度分析結果報告

⇒住宅地に近接した敷地境界に設置している「水質監視井戸②」における地下水の水質を、毎月1回測定し監視しています。

⇒自主報告を行った2月以降、各月、濃度にバラツキはあるものの、2月公表値を下回る、あるいは同程度で推移しています。

2. 地下水の水位・流向 測定結果

⇒井戸の水位を連続的に測定し、敷地内の水の流れを監視しています。



⇒監視を開始した **2025年11月以降、降雨や季節変動等に影響されず、海側に向かって流れており、流向に大きな変化はありません。**

【定期モニタリング】 水質監視井戸②

1. 地下水のPFOS・PFOA濃度分析結果報告(2026年2月～8月)

単位:ng/L

報告月度	PFOS	PFOA	合算値	備考
2026年2月度	1,300	370	1,670	2月17日自主報告時公表値
2026年3月度	820	340	1,160	2026年6月公表値
2026年4月度	1,100	360	1,460	2026年6月公表値
2026年5月度	650	240	890	2026年6月公表値
2026年6月度	530	290	820	今回公表値
2026年7月度	650	230	880	今回公表値
2026年8月度	1,200	410	1,610	今回公表値

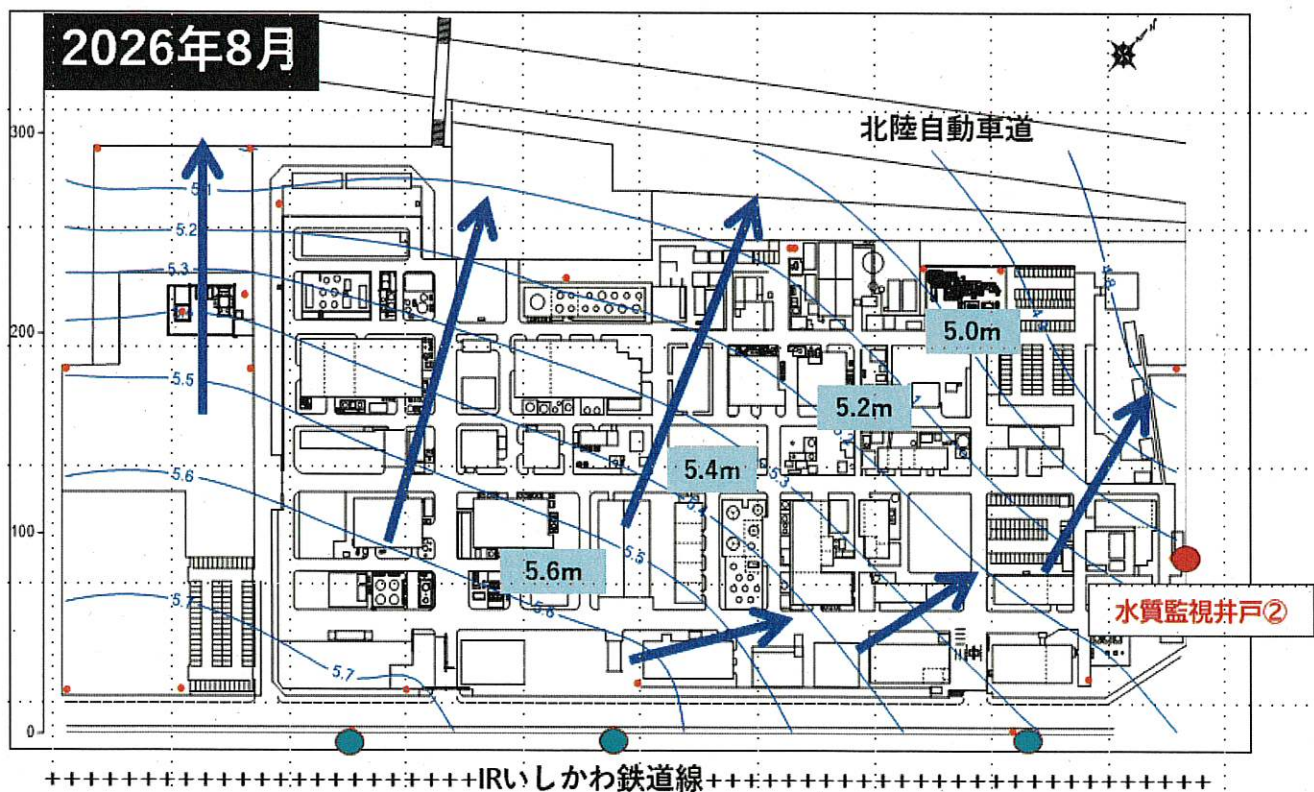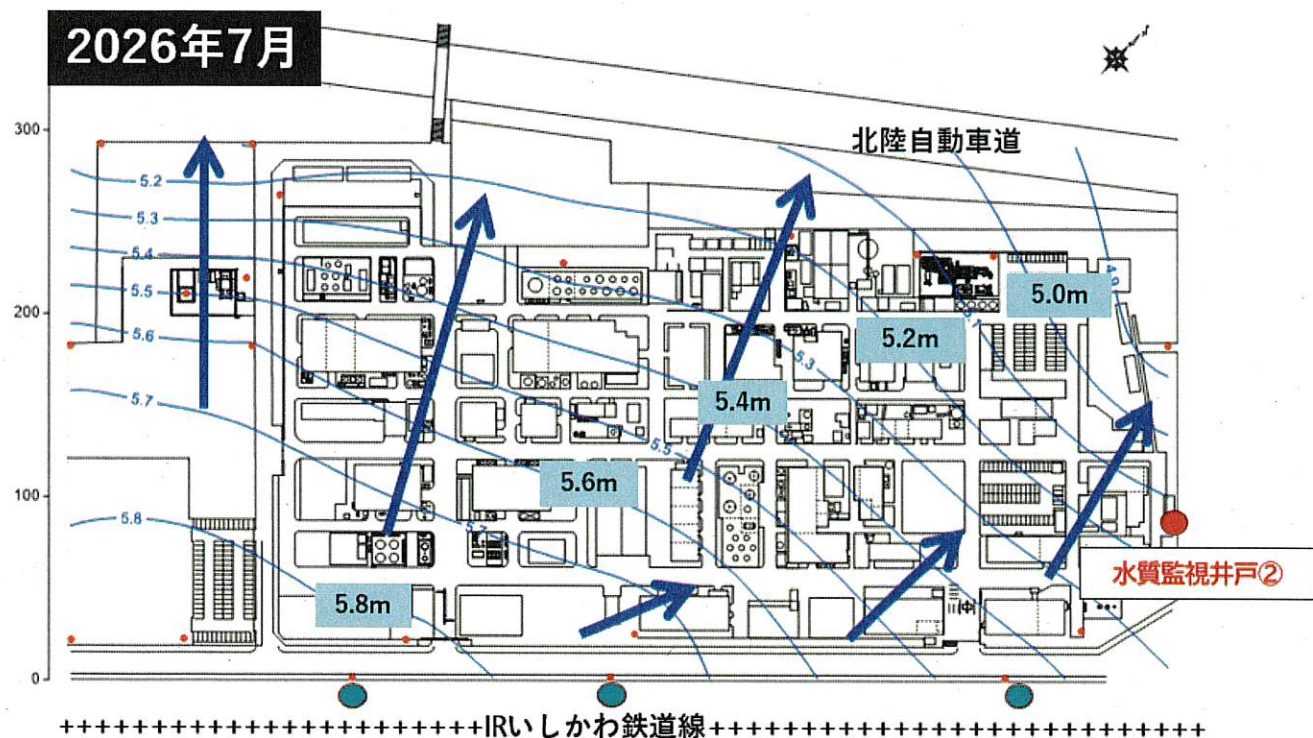

※ 図中の数値は、海水面を基準とした地下水面の高さを表しています

◎7月から8月にかけて、流向の変化はありませんでした。

以上